

⚠ PERSKAITYKITE IR IŠSAUGOKITE ŠIĄ INSTRUKCIJĄ

E1156B2



SCH111/A4

1 šildymo zonai skirtas termostatas su išėjimu į 1 šildymo įrenginį.

SCH112/A4

1 šildymo zonai skirtas termostatas su išėjimu į 2 šildymo įrenginius.

SCH113/A4

1 šildymo zonai skirtas termostatas su išėjimu į 3 šildymo įrenginius.

1. PAGRINDINĖS SAVYBĖS

ŠILDYMO ĮRENGINIO VALDYMAS

Yra galimybė aktyvuoti/ deaktyvuoti prie termostato prijungtus šildymo įrenginius arba perkrauti degiklį jo užblokovimo atveju.

FUNKCIJA „WIDE-RESET“

Funkcija, suteikianti galimybę perkrauti įrenginį elektroniniu arba rankiniu būdu.

SĄSAJA IFS

Sąsaja **IFS** leidžia veikti tiesiogiai įrenginyje, naudojantis skydu FastSet Light.

To dėka galima paprasčiau ir patogiau kopijuoti ir perkelti nuostatas/parametrus tarp įrenginių.

Šią operaciją galima atlikti tik suderinamiems įrenginiams, pav. įrenginiams, turintiems tą patį kodą.

BLOKAVIMO FUNKCIJA

Parametras **HL** leidžia užblokuoti mygtukus.

2. ĮSPĖJIMAS

⚠ Prieš įjungiant įrenginį pirmą kartą, reikia įdėmiai perskaityti šią instrukciją.

Šį įrenginį galima saugiai naudoti, jeigu:

- įrengimas, naudojimas ir priežiūra yra vykdomi pagal šią instrukciją;
- maitinimo įtampos vertė ir aplinkos sąlygos atitiks specifikacijas iš įrenginio žyminės lentelės.

Neatitinkantį instrukcijos ir paskirties naudojimą taip pat, kaip ir bet kokius pakeitimus, kuriuos asmuo nebuvo įgaliojamas atlikti, gamintojas laiko netinkamais.

Naudotojas atsako už žalą arba sugadinimą, sukeltą netinkamai naudojant.

3. ELEKTROS JUNGTYS

⚠ Įrenginio ir jutiklio maitinimo linijoje rekomenduojame naudoti apsaugą nuo viršsrovio ir viršįtampio. Įsitinkinkite, kad maitinimo įtampa, aplinkos temperatūra ir drėgmė atitinka specifikacijas iš įrenginio žyminės lentelės.

⚠ Atliekant prijungimą prie degiklio, reikia laikytis degiklio gamintojo pateiktos instrukcijos nurodymų.

⚠ Tam, kad būtų galima prijungti įspėjamąsias lemputes, reikia įsitikinti, kad yra atliktas jų vidinis sujungimas su neutraliuoju laidu, ir jos reikalauja fazinio poliaus tam, kad teisingai veiktų.

⚠ Sujunkite apsauginius laidus specialia jungtimi.

4. MYGTUKŲ APRAŠYMAS

POWER įjungia/išjungia įrenginį;

SET nustato termostatą

RST perkrauna užblokuotą degiklį

BURNER block diodas, rodantis degiklio blokavimą. Kai šviečia = degiklis yra užblokuotas.

BURNER on diodas, rodantis degiklio darbo būseną. Kai šviečia = degiklis yra aktyvus; kai užgesintas = degiklis yra neaktyvus; kai mirksi = degiklis yra jungtas.

5. KLAVIATŪROS BLOKAVIMO ĮJUNGIMAS/IŠJUNGIMAS

Tam, kad būtų galima apsaugoti klaviatūrą, reikia nustatyti parametro **HL** vertę 1.

⚠ Klaviatūros blokavimo metu yra neprieinamos šios parinktys:

- nustatymo pakeitimas
- ventiliatoriaus greičio keitimas
- termostato nustatymo „vasara/žiema“ keitimas

⚠ Kai yra įjungtas blokavimas, kiekvieną kartą paspaudus mygtuką, ekrane yra rodomas užrašas „no“ (ne).

Tam, būtų galima laikinai atblokuoti klaviatūrą, reikia palaikyti nuspaustą mygtuką (**POWER**) iki tol, kol iš ekrano dings užrašas „no“. Praėjus 30 sekundžių nuo paskutinio mygtuko paspaudimo, klaviatūra bus automatiškai užblokuota.

6. ĮRENGINIO ĮJUNGIMAS / IŠJUNGIMAS

Norėdami įjungti arba išjungti įrenginį, paspauskite **POWER** mygtuką. Kai prietaisas yra išjungtas, ekrane rodoma „-“.

⚠ **TERMOSTATO MAITINIMAS YRA ĮJUNGTAS NET TADA, KAI ĮRENGINYS YRA IŠJUNGTAS**

7. UŽBLOKUOTO DEGIKLIO PERKROVIMAS

Paspauskite ir palaikykite nuspaustą mygtuką **RST** ne trumpiau kaip 3 sekundes.
KOL DIODAS „**block**“ užges, gali trukti keletą sekundžių.


8. ŠILDYMO ĮRENGINIO AKTYVAVIMAS / DEAKTYVAVIMAS

Paspauskite ir palaikykite nuspaustą mygtuką **RST** (ne trumpiau kaip 3 sekundes), kuris yra susijęs su pasirinktu šildymo įrenginiu, atsižvelgdami į tai, kad:





- diodas „on“ uždegtas = įrenginio degiklis yra aktyvus
- diodas „on“ užgesintas = įrenginio degiklis yra neaktyvus
- diodas „on“ mirksi = degiklis yra jungtas

9. NUSTATYMO SP RODYMAS IR PAKEITIMAS

- Paspauskite ir laikykite nuspaustą mygtuką **SET** iki to momento, kai užrašas **SP** pasirodys ekrane
- Paleiskite mygtuką **SET**. Ekranas pradeda mirksėti ir rodyti temperatūros nustatymo vertę.
- Tam, kad būtų galima pakeisti nustatymo vertę, reikia paspausti ir laikykite nuspaustą mygtuką **SET** iki to

- momento, kai bus gautas reikalaujamas nustatymas.
- Tam, kad būtų galima pagreitinti vertės didinimą, reikia palaikyti nuspaustą mygtuką  SET.
- Tam, kad užbaigtumėte nustatymo procedūrą ir įrašytumėte nuostata, palaukite (nenuspausdami jokių mygtukų) iki tol, kol ekranas nustos mirksėti..

10. ĮRENGINIO NUOSTATŲ KEITIMAS

- Įjunkite įrenginį mygtuku , tuo pat metu paspausdami ir laikydami nuspaustą mygtuką  SET
 - atleiskite mygtuką  SET, kai tik reikalaujamas parametras pasirodys ekrane
 - vėl paspauskite ir laikykite nuspaustą mygtuką  tam, kad pakeistumėte parametro vertę;
- Tam, kad baigtumėte nustatymo procedūrą ir įrašytumėte pakeitimus, palaukite 5 sekundes nespausdami mygtukų.

11. ĮRENGINIO PARAMETRŲ SĄRAŠAS


Kodas	Parametras	Intervalas	Mat. vnt	Nuostata
/	Zondo nustatymai			
/C	Zondo kalibravimas	-9..9,9	°C	0,0
r	Regulatoriaus nustatymai			
rd	Regulatoriaus histerezė	0,1..9,9	°C	0,5
L	Išėjimo parametrai			
L1	RESET (perkrovimo) režimo pasirinkimas. 0= rankinis perkrovimas; 1=perkrovimas, atliekamas atjungiant maitinimą ir atliekant perkrovimą rankiniu būdu (trukmė apie 10 sek.); 2 – kaip „1“ režimas, tik trukmė = 20sek.	0..2	-	0
L2	Perkrovimo impulso trukmė	1..59	s	5
H	Kiti parametrai			
HL	Klaviatūros blokavimas: 0=atblokuota; 1=užblokuota.			

12. GARANTIJA

EsseCI garantuoja tinkamą gaminio veikimą 1 metus nuo pagaminimo datos, esančios ant pakuotės. Tik tos dalys, kurios bus sugadintos dėl gamintojo EsseCI kaltės, bus pakeistos arba sutaisytos po prieš tai bendrovės EsseCI atliktos techninės apžiūros. EsseCI neprisima jokios atsakomybės dėl sugadinimų, sukeltų netinkamo naudojimo arba/ir manipuliavimo, vykdomo neįgaliotų asmenų. Visas siuntimo gamintojui ir atgal klientui išlaidas padengia klientas.

13. PASTABOS

⚠ Įrenginiams INFRA ir SCR kontaktai T2 yra **NENAUDOJAMI**

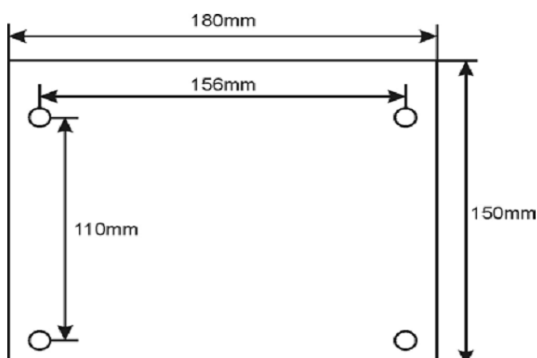


MONTAVIMAS

ĮRENGINIO ELEKTROS SCHEMA


TERMOSTATO MAITINIMAS	
1-2	230 Vac (su saugikliu)
1 DEGIKLIS	
4	Relė, valdanti „1“ degiklio fazę (L) 230 Vac
5	N „1“ degiklio neutralusis laidas
6	T2 „1“ degiklio perkrovimas (N) 230Vac NENAUDOJAMAS
7	B4 „1“ degiklio blokavimo lemputė (L) 230Vac
2 DEGIKLIS (tik modeliams 112 ir 113)	
8	Relė, valdanti degiklio „2“ fazę (L) 230 Vac
9	N „2“ degiklio neutralusis laidas
10	T2 „2“ degiklio perkrovimas (N) 230Vac NENAUDOJAMAS
11	B4 „2“ degiklio blokavimo lemputė (L) 230Vac
3 DEGIKLIS (tik modeliui 113)	
12	Relė, valdanti degiklio „3“ fazę (L) 230 Vac
13	N „3“ degiklio neutralusis laidas
14	T2 „3“ degiklio perkrovimas (N) 230Vac NENAUDOJAMAS
15	B4 „3“ degiklio blokavimo lemputė (L) 230Vac
TEMPERATŪROS JUTIKLIS	
19	C Temperatūros jutiklis
20	P Temperatūros jutiklis

SCH111

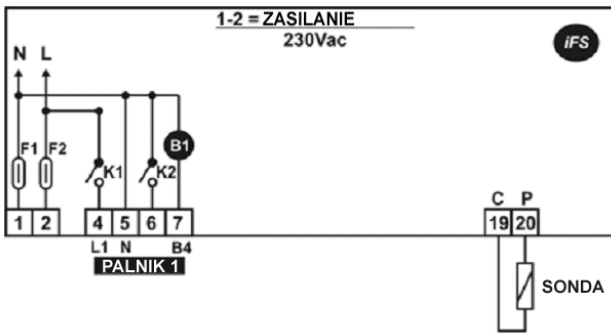


SCH111
 MAITINIMAS
 1 DEGIKLIS ZONDAS

SCH112

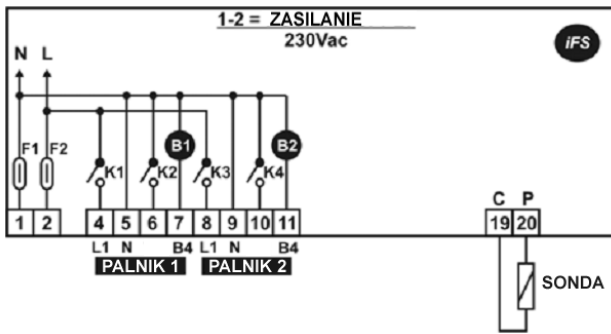

SCH112
 MAITINIMAS
 1 DEGIKLIS 2 DEGIKLIS ZONDAS

SH113

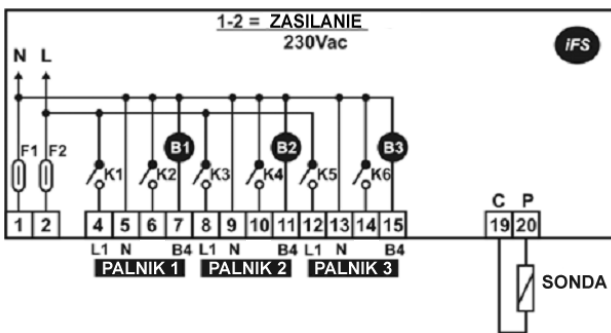

SCH113
 MAITINIMAS
 1 DEGIKLIS 2 DEGIKLIS 3 DEGIKLIS ZONDAS